




REZ 2 - 2
SECTION
SCHNITT

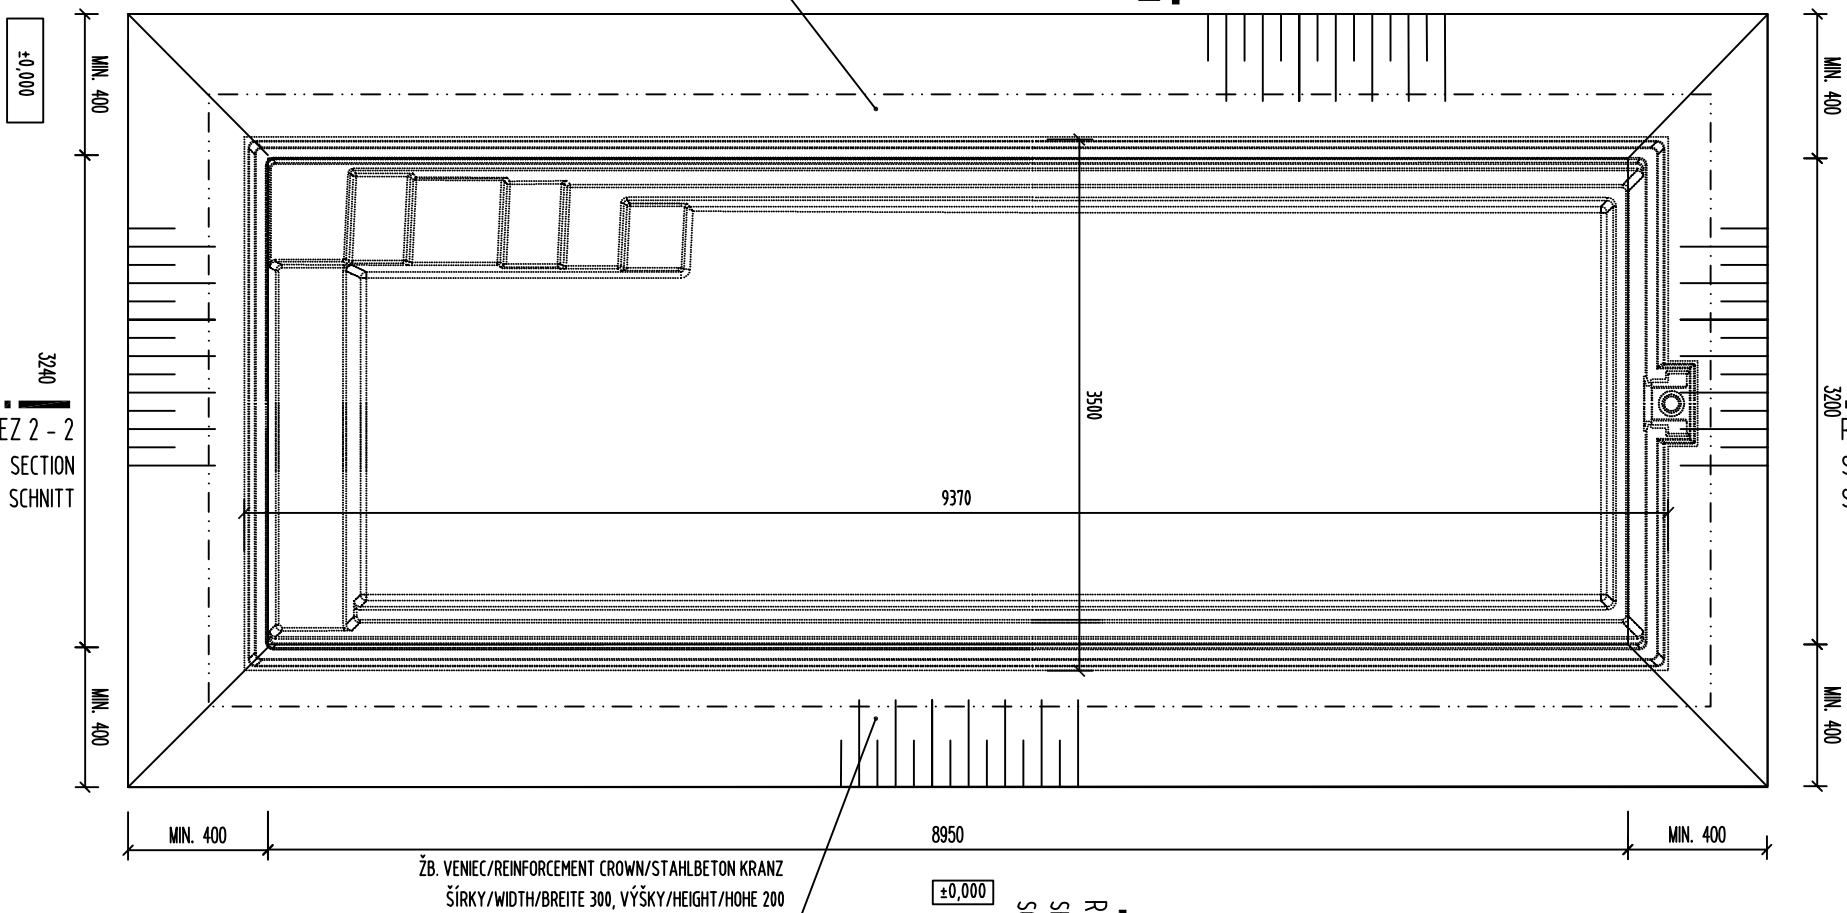

REZ 1 - 1
SECTION
SCHNITT


±0,000

ZB. VENEC/REINFORCEMENT CROWN/STAHLBETON KRANZ
ŠÍŘKY/WIDTH/BREITE 300, VÝŠKY/HEIGHT/HÖHE 200

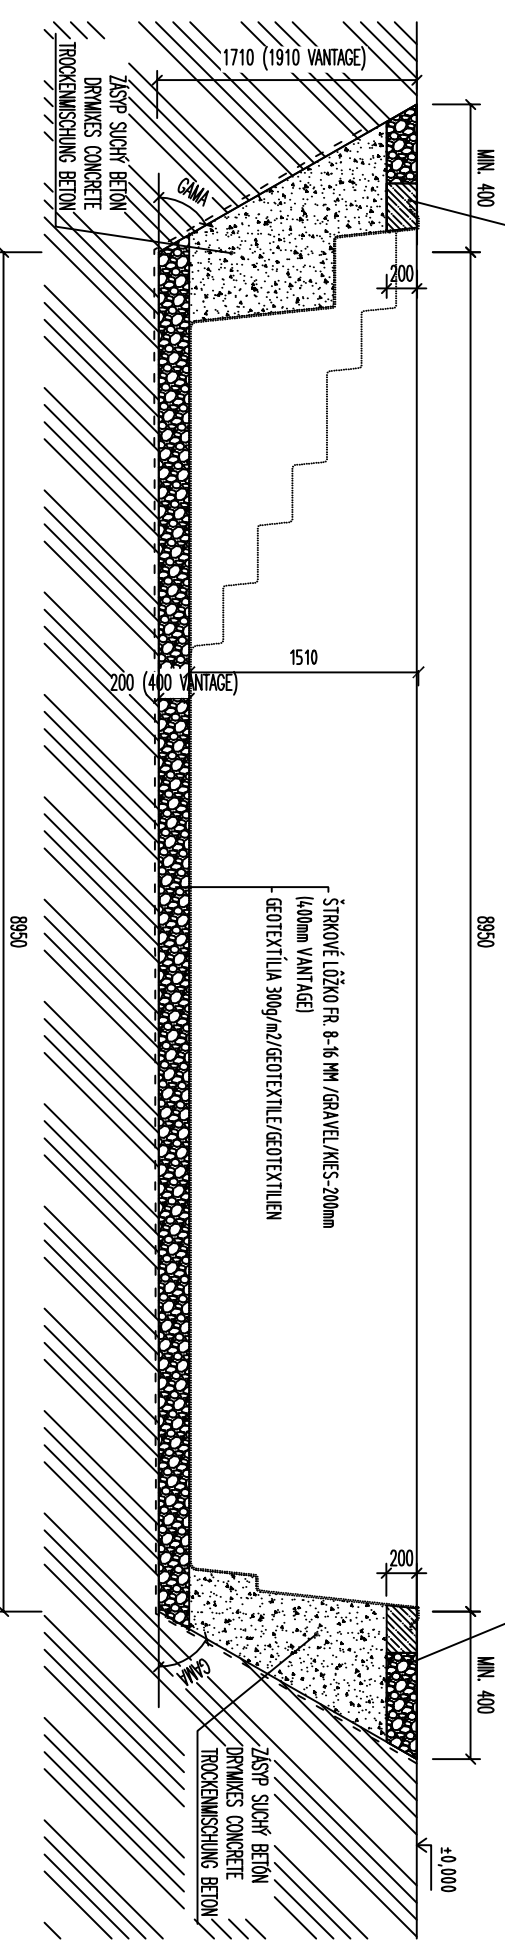

ZB. VENEC/REINFORCEMENT CROWN/STAHLBETON KRANZ
ŠÍŘKY/WIDTH/BREITE 300, VÝŠKY/HEIGHT/HÖHE 200

ZB. VENEC/REINFORCEMENT CROWN/STAHLBETON KRANZ
ŠÍŘKY/WIDTH/BREITE 300, VÝŠKY/HEIGHT/HÖHE 200

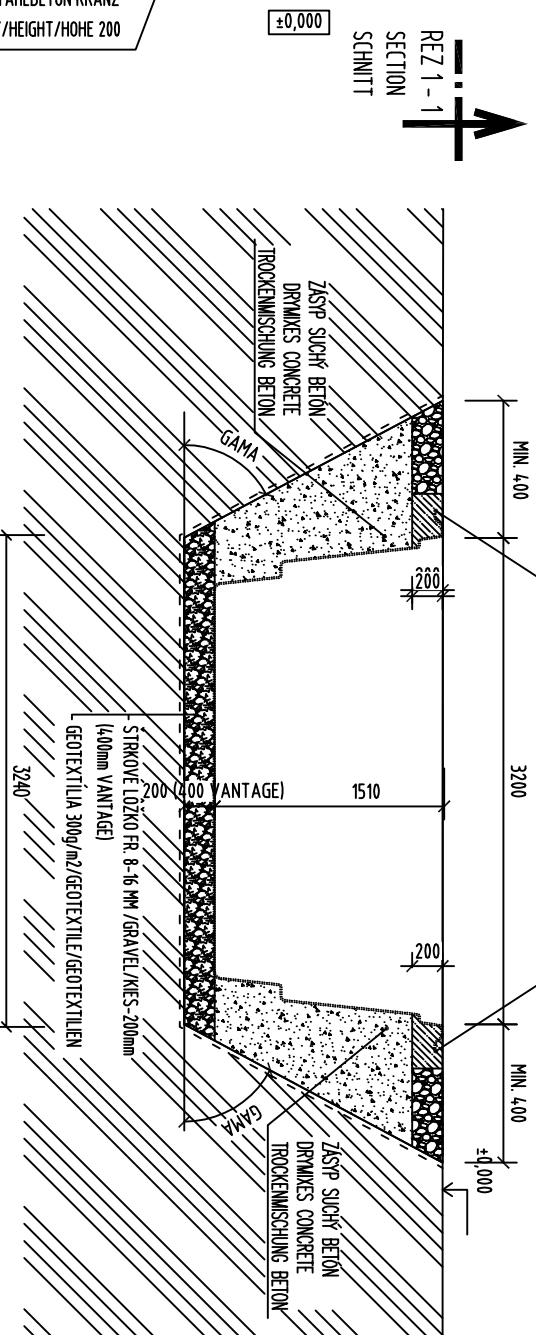

ZB. VENEC/REINFORCEMENT CROWN/STAHLBETON KRANZ
ŠÍŘKY/WIDTH/BREITE 300, VÝŠKY/HEIGHT/HÖHE 200

VÝKOPY SÚ ZAKRESLENÉ PRE ŠTANDARDNÚ KVALITU ZEMINY
BEZ POMOCNÉHO PÁŽENIA. PODĽA KVALITY ZEMINY JE POTREBNÉ
VÝKOPOVÚ JAMU PAŽIŤ A MENŠÍ ROZMĚŠAČÍ ÚHOL. MIN. OBJEM VÝKOPOV 63,44 M³.

THE EXCAVATIONS ARE DESIGNED FOR STANDARD SOIL
WITHOUT OTHER SUPPORT STRUCTURE. USING OF SUPPORT STRUCTURE OF EXCAVATIONS
DEPENDS ON THE QUALITY OF SOIL. MIN. VOLUME OF EXCAVATIONS IS 63,44 M³.

AUSHUB IST FÜR STANDARD ERDE PROJEKTERT OHNE HILFSCHALUNG.
DIE HILFSCHALUNG EINSATZ LIEGT ERDEQUALITÄT AN. MIN. AUSHUBVOLUMEN IST 63,44 M³.

NÁZOV VÝKRESU
DRAWING NAME:
ZECHNUNG NAME:
CLASSIC 93
VÝKOPY
DRAWING OF EXCAVATIONS
AUSHUBGRUNDRISS

www.compasspools.eu

ING. PETER KALETA
07/2023

1:50
3

COMPASS
enjoy the moment

2

Chyby, tlačové chyby a technické zmeny vyhradené!

Subject to errors, misprints and technical changes!

Irtüm, Druckfehler und Änderungen vorbehalten!

Pozor!
V prípade že plánujete ľahú bazénovú oparitu bazénových obkladových kameňov je potrebné pri
úz výkopych pričítať zohľadniť hrúbku týchto bazénových obkladových kameňov.

Caution!
When laying pool edge stones on the pool edge, the thickness of the pool edge stones must be
taken into account when excavating.

Achtung!
Beim Verlegen von Beckenrandstein auf dem Beckenkopf, muss die Stärke der
Beckenrandsteine beim Aushubmass beachtet werden.

Uloženie:
Je potrebné skontrolovať ušnosť podlažia a prijať vhodné opatrenia.
V prípade podzemných vôd je potrebné prijať a dodržať osobitné bezpečnostné opatrenia:

- Betónová doska
- Ochrana proti vzhľadovej vode atď
- obmedzuje sa zriazenie hladiny bazénovej vody pod hladinu podzemnej vody
- Predpokladá sa, že existujúce podlažie v oblasti povoda má tlak pôdy minimálne 200kN/m²
- > Doporučta sa konzultácia so špecializovaným projektantom, geológom atď.

Notice:
The subsol is to be checked for its load-bearing capacity and appropriate precautions to be
taken. In the case of groundwater, special safety precautions must be taken and observed:

- Concrete - slab
- Buoyancy protection, etc.
- lowering of the pool water level below the groundwater level is restricted
- It is assumed that the existing subsol in the area of the basin has a soil pressure of at
least 200kN/m²
- > Consultation with specialist planners, geologists, is recommended etc.

Hinweis:
Der Untergrund ist auf die Tragfähigkeit zu prüfen und dementsprechende Vorkehrungen zu
treffen. Bei Grundwasser sind besondere Sicherheitsvorkehrungen zu ergreifen und
einzuhalten:

- Beton - Bodenplatte
- Auftriebsicherung usw.
- Kein senken des Beckenwasserspiegels unter den Grundwasserspiegel
- Es wird davon ausgegangen dass der vorhandene Baugrund im Bereich des Beckens eine
Bodendruckung von mind. 200 kN/m² aufweist!
- > Rücksprache mit Fachplaner, Geologe etc.