


±0,000

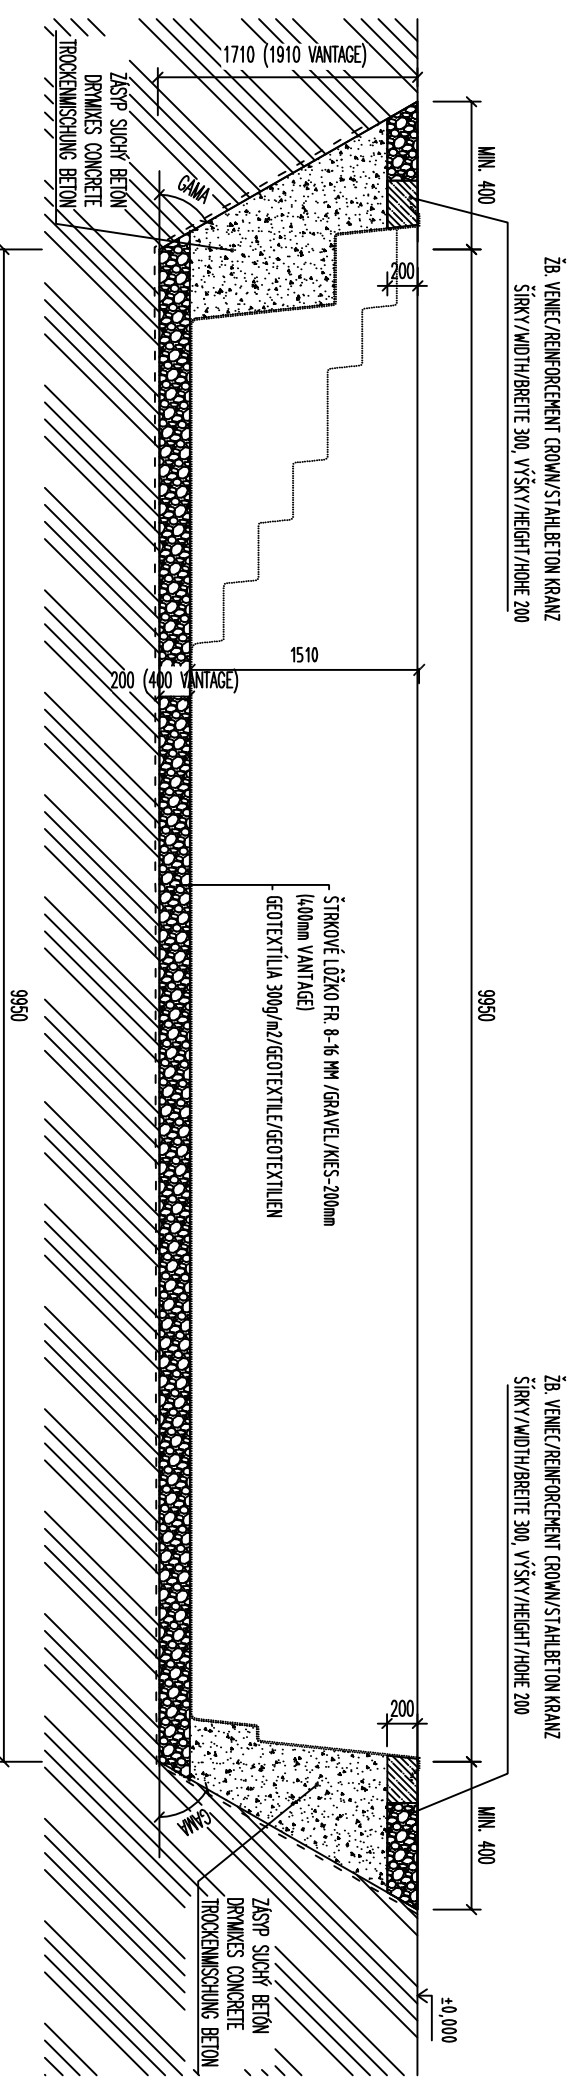


REZ 1 - 1 M 1:50

CROSS SECTION
QUERSCHNITT

ZB. VENIEC/REINFORCEMENT CROWN/STAHLBETON KRANZ
ŠÍŘKY/WIDTH/BREITE 300, VÝŠKY/HEIGHT/HÖHE 200

ZB. VENIEC/REINFORCEMENT CROWN/STAHLBETON KRANZ
ŠÍŘKY/WIDTH/BREITE 300, VÝŠKY/HEIGHT/HÖHE 200


ZB. VENIEC/REINFORCEMENT CROWN/STAHLBETON KRANZ
ŠÍŘKY/WIDTH/BREITE 300, VÝŠKY/HEIGHT/HÖHE 200

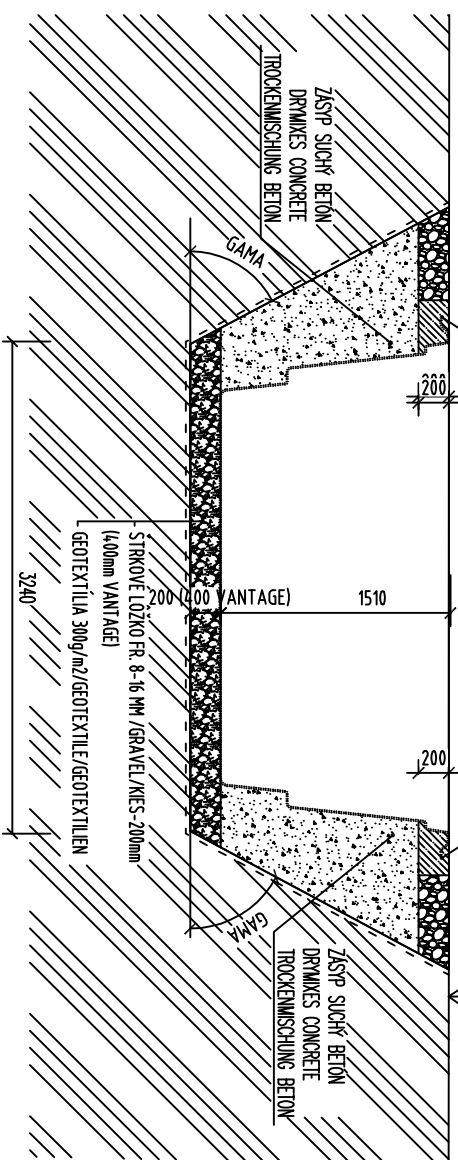

REZ 1 - 1
SECTION
SCHNITT

ZB. VENIEC/REINFORCEMENT CROWN/STAHLBETON KRANZ
ŠÍŘKY/WIDTH/BREITE 300, VÝŠKY/HEIGHT/HÖHE 200

ZB. VENIEC/REINFORCEMENT CROWN/STAHLBETON KRANZ
ŠÍŘKY/WIDTH/BREITE 300, VÝŠKY/HEIGHT/HÖHE 200

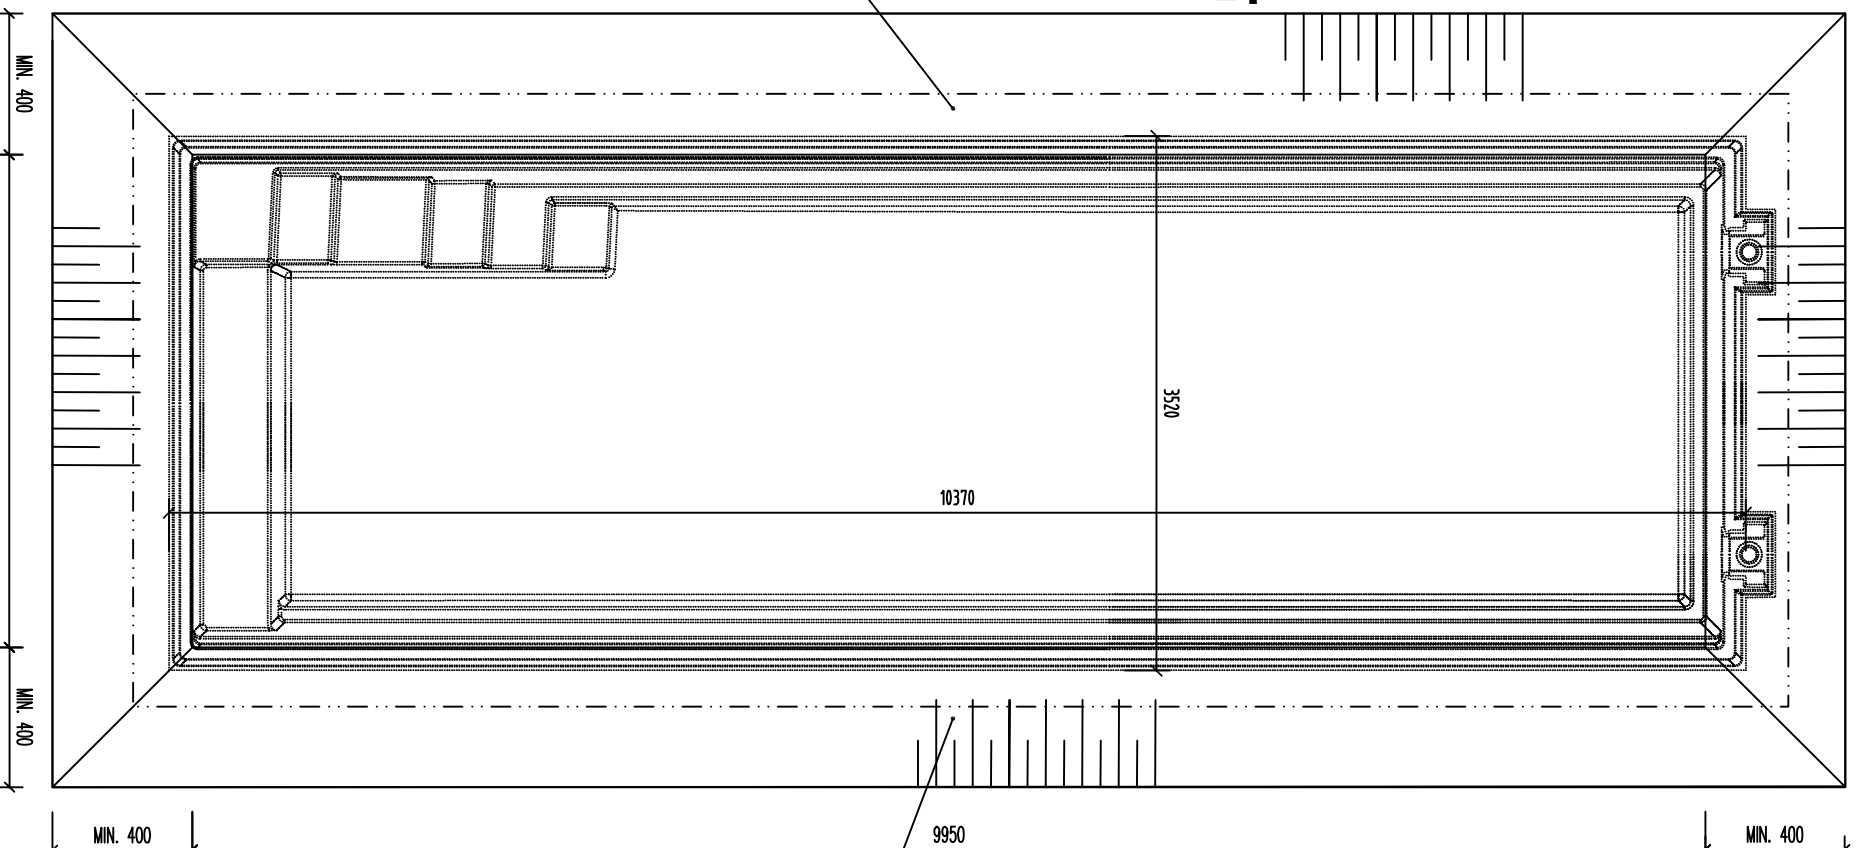

±0,000

REZ 2 - 2
SECTION
SCHNITT

VÝKOPY SÚ ZAKRESLENÉ PRE ŠTANDARDNÚ KVALITU ZEMINY
BEZ POMOCNÉHO PAŽENIA. PODĽA KVALITY ZEMINY JE POTREBNÉ
VÝKOPOVÚ JAMU PAŽIŤ A MENIŤ ROZMĚŠAČI ÚHOL. MIN OBJEM VÝKOPOV 71,04 M3

THE EXCAVATIONS ARE DESIGNED FOR STANDARD SOIL
WITHOUT OTHER SUPPORT STRUCTURE. USING OF SUPPORT STRUCTURE OF EXCAVATIONS
DEPENDS ON THE QUALITY OF SOIL. MIN. VOLUME OF EXCAVATIONS IS 71,04 M3
AUSHUB IST FÜR STANDARD ERDE PROJEKTERT OHNE HILFSCHALUNG.
DIE HILFSCHALUNG EINSATZ LIEGT ERDEQUALITÄT AN. MIN. AUSHUBVOLUMEN IST 71,04 M3.

Pozor!
V prípade že plánujete len bazénu opariti bazénových obkladových kameňov je potrebné pri
už výkopových prácach zohľadniť hrúbku týchto bazénových obkladových kameňov.

Caution!
When laying pool edge stones on the pool edge, the thickness of the pool edge stones must be
taken into account when excavating.

Achtung!
Beim Verlegen von Beckenrandstein auf dem Beckenkopf, muss die Stärke der
Beckenrandsteine beim Aushubmass beachtet werden.

Uloženie:
Je potrebné skontrolovať únosnosť podložia a prijať vhodné opatrenia.
V prípade podzemných vôd je potrebné prijať a dôvážať osobitné bezpečnostné opatrenia:
- Betónová doska
- Ochrana proti vŕtáčkovej vode atď.

- odmedzujú sa zriazenie hladiny bazénovej vody pod hladinu podzemnej vody
- Predpokladá sa, že existujúce podložie v oblasti povodia má tlak pôdy minimálne
200kN/m²

---> odporúča sa konzultácia so špecializovaným projektantom, geológmi atď.

Notice:
The subsol is to be checked for its load-bearing capacity and appropriate precautions to be
taken. In the case of groundwater, special safety precautions must be taken and observed:
- Concrete - slab
- Buoyancy protection, etc.

- lowering of the pool water level below the groundwater level is restricted
- It is assumed that the existing subsol in the area of the basin has a soil pressure of at
least 200kN/m².

---> Consultation with specialist planners, geologists, is recommended etc.

Hinweis:
Der Untergrund ist auf die Tragfähigkeit zu prüfen und dementsprechende Vorkehrungen zu
treffen. Bei Grundwasser sind besondere Sicherheitsvorkehrungen zu ergreifen und
einzuhalten:
- Beton - Bodenplatte
- Auftriebsicherung usw.
- Kein senken des Beckenwasserspiegels unter den Grundwasserspiegel
- Es wird davon ausgegangen dass der vorhandene Baugrund im Bereich Des Beckens eine
Bodendruck von mind. 200 kN/m² aufweist!

---> Rücksprache mit Fachplaner, Geologe etc.

NÁZOV VÝKRESU:
DRAWING NAME:
ZECHNENIE NÁZOV:
DRAWING NAME:

CLASSIC 103

VÝKOPY

DRAWING OF EXCAVATIONS

AUSHUBGRUNDRISS



www.compasspools.eu

KRESILU: DRAWN BY / ZREKNE:	ING. PETER KALETA	DATUM: DATE / DATUM:	07/2023
MIERKA: SCALE/RATIO:	1:50	FORMÁT: DRAWING FORMAT / ZEICHNUNG FORMAT:	A3
VERZIA: VERSION:	3	ČÍSLO: DRAWING NUMBER:	2