



MICROWELL



OSUSZACZ WODY DO BASENU MONTOWANY NA ŚCIANIE

Instrukcja obsługi i instalacji

Dziękujemy za decyzję o zakupie naszego urządzenia.

Przed podłączeniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Aby szybko zdobyć informacje, zapoznaj się z instrukcjami zawartymi w tym praktycznym przewodniku.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani nie udzielamy gwarancji za szkodę, straty lub obrażenia będące skutkiem niewłaściwego użytkowania lub użytkowania w celach innych niż opisane w niniejszej instrukcji.

Zawartość:

1. Środki ostrożności
2. Specyfikacje użytkowania
3. Instrukcja obsługi
4. Instrukcje dotyczące konserwacji
5. Serwis sprzętu
6. Instrukcja montażu
7. Dane techniczne
8. Warunki gwarancji

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


- Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
- Nie zbliżaj się do urządzenia z substancjami łatwopalnymi, gdyż może to spowodować pożar.
- Nie czyścić urządzenia wodą.
- Nie czyść urządzenia agresywnymi środkami czyszczącymi, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie lub odkształcenie.
- Do czyszczenia części z tworzyw sztucznych nie należy używać środków czyszczących, które nie są przeznaczone do obudowy osuszacza powietrza (środków czyszczących gospodarstwa domowego, rozpuszczalników, wybielaczy, benzenu, rozcieńczalników, proszków czyszczących o właściwościach ściernych, krezoli, środków chemicznych). Zamiast tego należy przecierać pokrywę osuszacza miękką ściereczką lub gąbką.
- Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów ani węży.
- Pokrywa wykonana jest z tworzywa sztucznego. Nie dotykaj zapalonego papierosa, popiołu z papierosów ani żadnego innego rodzaju ognia w pobliżu tego miejsca.
- Używaj tego urządzenia wyłącznie zgodnie z załączoną instrukcją.
- Nie należy używać komponentów, które nie są zalecane.
- Nigdy nie blokuj otworu wentylacyjnego produktu. Zapobiegaj zatykaniu się otworów wentylacyjnych zanieczyszczeniami itp.
- Jeżeli osuszacz powietrza nie działa prawidłowo (występuje dym, zapach itp.), należy wyłączyć urządzenie za pomocą wyłącznika automatycznego w skrzynce rozdzielczej.
- Naprawy i relokacje mogą być wykonywane wyłącznie przez technika serwisowego.
- Przed czyszczeniem urządzenia należy wyłączyć wyłącznik w skrzynce elektrycznej.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Jeżeli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas, wyłącz wyłącznik automatyczny.

SPECYFIKACJE APLIKACJI

Urządzenia przeznaczone są do stosowania przede wszystkim na basenach krytych, mniejszych basenach, w spa, saunach, a także w pralniach, suszarniach i innych miejscach.

Model Microwell DRY 300 METAL/SILVER przeznaczony jest do pomieszczeń z basenem o powierzchni do 30 m. Model $\circ\text{DO}$
Microwell DRY 400 METAL/SILVER przeznaczony jest do pomieszczeń z basenem o powierzchni do 45 m. Model $\circ\text{DO}$
Microwell DRY 500 METAL/SILVER przeznaczony jest do pomieszczeń z basenem o powierzchni do 60 m.


Warunkiem korzystania z urządzenia jest utrzymanie temperatury pomieszczenia w zakresie od 22°C do 35°C. Optymalnie jest, jeśli temperatura powietrza w pomieszczeniu będzie o 2-3°C wyższa niż temperatura wody w basenie.

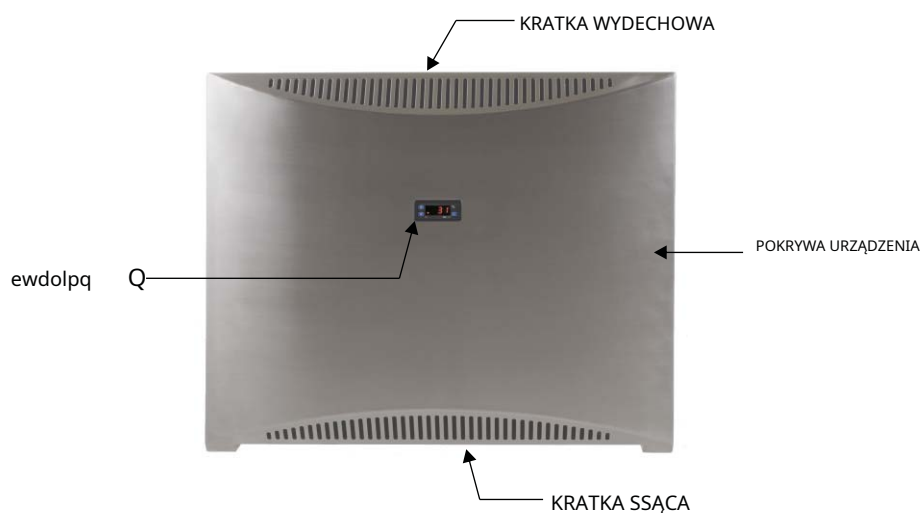

Kontrola wilgotności dzięki wbudowanemu higrostatowi

Wbudowany cyfrowy miernik wilgotności znajduje się z przodu (DRY 300/400) lub po lewej stronie (DRY 500). Wbudowany higrostat wykrywa wilgotność powietrza wlotowego i włącza sprężarkę zależnie od ustawionej wartości. W położeniu środkowym regulatora urządzenie zapewnia średnio 60% wilgotności względnej.

Prawidłowa wilgotność powietrza w pomieszczeniach z krytym basenem powinna mieścić się w granicach 55 - 65%. Obniżenie wilgotności poniżej wspomnianego limitu nie jest pożądane ani z fizjologicznego punktu widzenia, ani z punktu widzenia ochrony budynku i prowadzi do zwiększonego zużycia energii elektrycznej. Użytkownik może regulować higrostat.

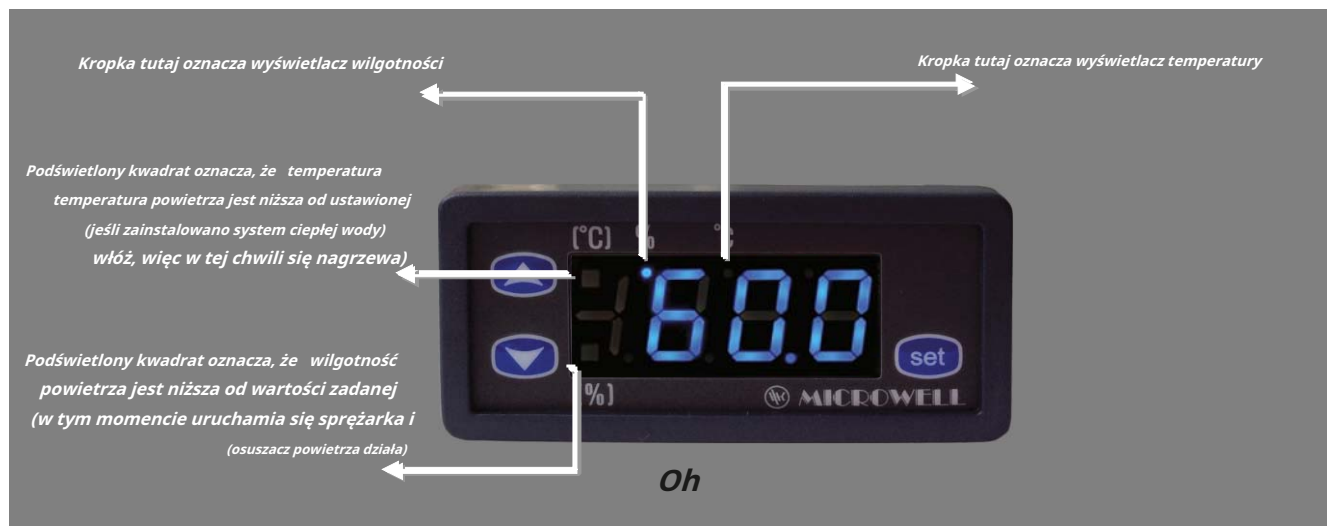


Komunikat o błędzie:


Er1 pamięć Wyłącz i włącz połączenie elektryczne. Jeżeli komunikat o błędzie nadal się pojawia, W celu wymiany części skontaktuj się z producentem.

Na połączenie czujnika jest uszkodzone **Z** **I**
Na **Z** **I**



Inne ustawienia histerezy korekcyjnej

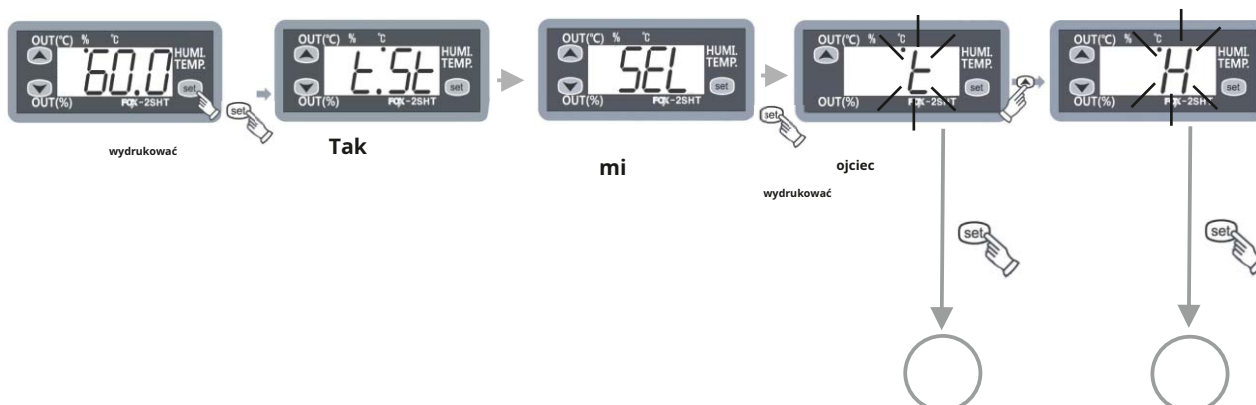

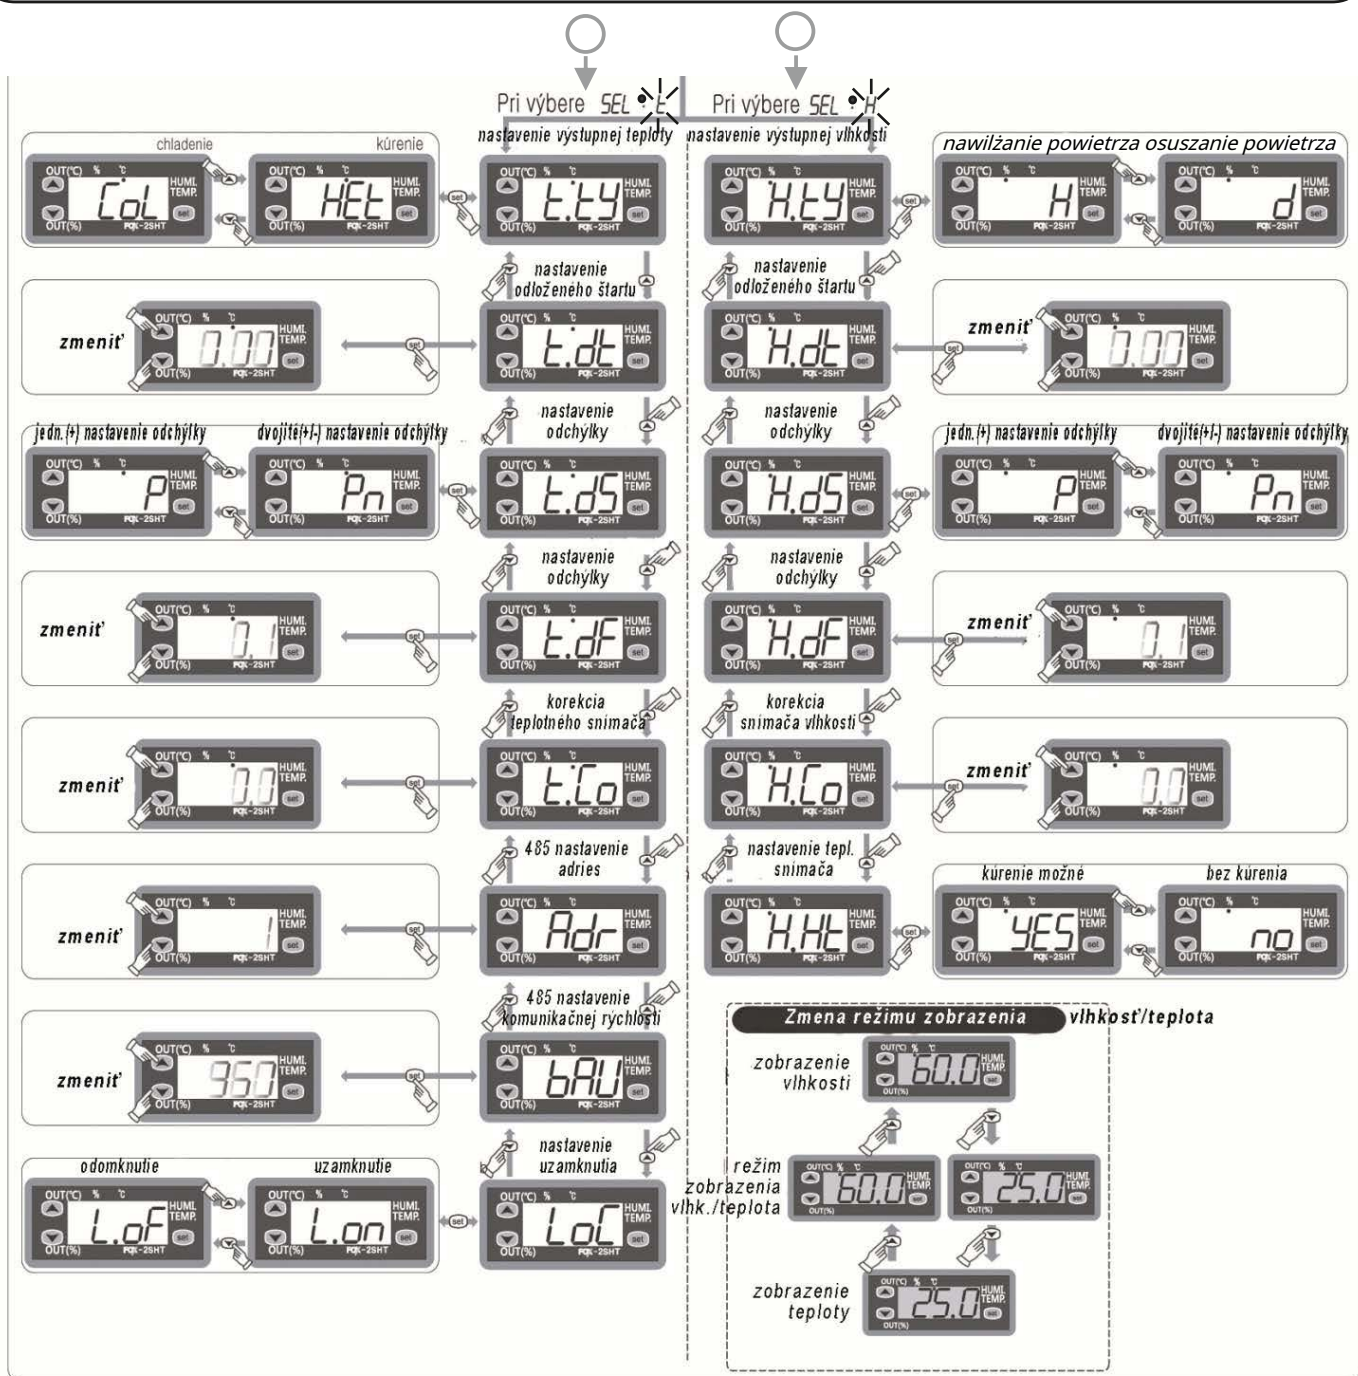

Wbudowany higrostat cyfrowy znajduje się na przedniej części obudowy urządzenia. Urządzenie jest fabrycznie ustawione na utrzymywanie wilgotności na poziomie 55%. Użytkownik może ustawić wilgotność na żądaną wartość w zakresie 10-100%. Optymalna wilgotność względna w basenie wynosi 55-65%. Niższa wilgotność nie jest konieczna. Nie ma on żadnego wpływu na ochronę budynku i tekstyliów, ale jeżeli spadnie poniżej 35%, może uszkodzić błony śluzowe. Wilgotność względna wyższa niż 70% może powodować uszkodzenie materiałów i tkanin budowlanych, a także stwarzać sprzyjające środowisko do rozwoju pleśni i bakterii.

Zapasyowy mechaniczny higrostat

W lewym dolnym rogu znajdziesz mechaniczny czujnik wilgotności, który możesz ustawić na wyższą wartość niż główny cyfrowy lub zewnętrzny czujnik wilgotności. zalecamy wartość RH 70%. Osuszacz powietrza zawsze priorytetowo traktuje najniższą wartość zadaną spośród wszystkich podłączonych higrostatów.



Sterowanie wilgotnością za pomocą pilota - na życzenie

PKOKNKontrola wilgotności z bezprzewodowym higrometrem i termostatem DRY EASY 300

Do osuszacza basenowego standardowo wyposażonego we wbudowany nawilżacz mechaniczny istnieje możliwość zamówienia zewnętrznego nawilżacza bezprzewodowego i termostatu DRY EASY 300. Funkcje i działanie nawilżacza zdalnego opisane są w osobnej załączonej instrukcji.



PKOKOKRontrola wilgotności za pomocą zewnętrznego przewodowego czujnika wilgotności EBERLE


Jeśli Twoje urządzenie jest wyposażone w przewodowy, zdalny sterownik wilgotności EBERLE, zwróć uwagę na tę część instrukcji obsługi. Na życzenie osuszacz powietrza może zostać wyposażony w zdalny nawilżacz. W tym przypadku osuszacz powietrza posiada dwa regulatory wilgotności. Jednym z nich jest wbudowany mechaniczny higrostat w osuszaczu powietrza basenowego, drugim natomiast jest zewnętrzny przewodowy higrostat, podłączony do osuszacza za pomocą kabla. Osuszacz powietrza jest sterowany głównie przez zdalny higrostat, pod warunkiem, że wbudowany regulator wilgotności w osuszaczu jest ustawiony na wyższą wartość wilgotności niż zdalny higrostat.

Przewodowy sterownik wilgotności EBERLE HYG6001 należy podłączyć w miejscu instalacji zgodnie ze schematami okablowania zamieszczonymi na stronach od 13 do 20 niniejszej instrukcji.


Jeżeli Twój osuszacz powietrza jest wyposażony we wkładkę z gorącą wodą i/lub zawór elektromagnetyczny, musisz mieć podłączony zewnętrzny nawilżacz powietrza z termostatem, aby móc aktywować funkcję ogrzewania powietrza za pomocą osuszacza (oznaczenie zamówienia W7). Powodem jest to, że podstawowy przewodowy higrostat EBERLE nie ma funkcji termostatu. Wybierz właściwe sterowanie zewnętrzne.

Jeżeli podłączasz własny higrostat:

W tym przypadku na skrzynce elektrycznej osuszacza zamontowano 2 czarne plastikowe skrzynki. Jednym z nich jest skrzynka przyłączeniowa EBERLE, drugim podłączenie zewnętrznego termostatu. Jest to styk 230V/5A - faza jest wysyłana z osuszacza, który musi być podłączony do styku przełączającego bez zewnętrznego termostatu. Jeśli wymagane jest ogrzewanie, zewnętrzny termostat zwróci tę fazę do osuszacza i aktywuje tryb ogrzewania powietrza (otwiera zawór elektromagnetyczny i włącza wentylator).

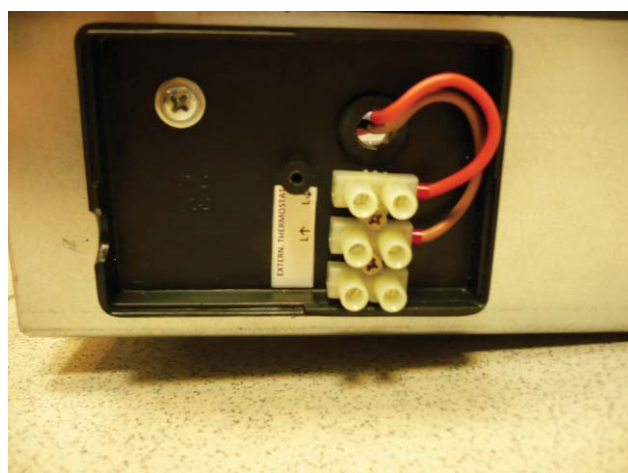


Podłączenie zewnętrznego termostatu=

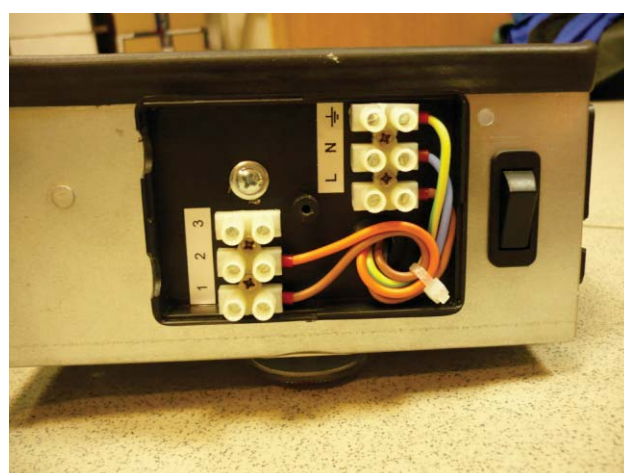

Połączenie EBERLE (1 do 1, 2 do 2, 3 do 3) i główne zasilanie (L, N, G)

Sterowanie wentylatorem

Pod wewnętrzną obudową urządzenia znajduje się dwupozycyjny przełącznik trybu pracy wentylatora. W pierwszej pozycji wentylator pracuje nawet wtedy, gdy sprężarka urządzenia jest zatrzymana - ciągła praca wentylatora. W drugim przypadku wentylator pracuje wyłącznie jednocześnie ze sprężarką - jest to cykliczna praca wentylatora. Ciągły tryb pracy wentylatora jest bardziej optymalny, ponieważ wbudowany w urządzenie czujnik wilgotności stale mierzy poziom wilgotności, co zapewnia większą dokładność. Ciągła praca wentylatora powoduje także lepsze mieszanie powietrza w pomieszczeniu. Regulacja wentylatora dokonywana jest przez firmę instalacyjną zgodnie z wymaganiami użytkownika.

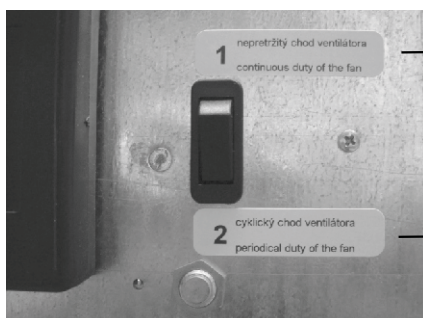

ciągła praca wentylatora

cykliczna praca wentylatora

Przełącznik pracy wentylatora

regulacja sprężarki

Rozruch sprężarki jest opóźniony o min. w celu jego ochrony. 3 minuty. W zależności od wilgotności otoczenia, może to potrwać dłużej. Jeżeli sprężarka się zatrzyma, automatycznie uruchomi się najwcześniej po 3 minutach. Użytkownikowi nie wolno manipulować elementem ustawień przekaźnika czasowego.

INSTRUKCJA KONSERWACJI

Należy uważać, aby otwory wlotowe i wylotowe nie były zasłonięte. Zabrania się umieszczania ręczników i innej bielizny w celu jej wysuszenia na otworach wentylacyjnych. Czyszczenie obudowy urządzenia jest dozwolone przy użyciu ogólnodostępnych środków czyszczących oraz miękkiej ściereczki lub gąbki. Jeżeli z urządzenia kapie woda, należy sprawdzić drożność rury odprowadzającej skropliny.

SPRZĘT ERVIS

Urządzenie powinno być przynajmniej raz w roku sprawdzane i czyszczone przez profesjonalny serwis. Jest to konieczne w celu zapewnienia długiej żywotności urządzenia. Nie zalecamy samodzielnego czyszczenia części wewnętrznych, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Wewnątrz urządzenia znajdują się ruchome części itp. napięcie elektryczne, dlatego czyszczenie części wewnętrznych jest dozwolone wyłącznie specjalistom posiadającym kwalifikacje do wykonywania prac zgodnie z § 23 Dekretu nr 718/2002 CFU w zakresie urządzeń chłodniczych w rozumieniu upoważnienia wydanego przez Urząd Inspekcji Republiki Słowackiej.

I

Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji i instalacji elektrycznych!



Lokalizacja urządzenia

Aby uzyskać maksymalną wydajność, urządzenie należy zamontować jak najwyżej. Zabrania się instalowania urządzenia na podłodze. Należy zapewnić dobry przepływ powietrza, w tym celu należy pozostawić wolną przestrzeń min. 150 mm poniżej urządzenia i min. 200 mm nad urządzeniem. Ze względów konserwacyjnych konieczne jest pozostawienie wolnej przestrzeni min. 200 mm po bokach urządzenia.

Montaż urządzenia

Urządzenia posiadają konstrukcję samonośną i charakteryzują się łatwością montażu.


Urządzenie jest wyposażone w uchwyt montażowy, który należy przymocować do ściany. Oś otworów montażowych jest o 210 mm niższa od górnej krawędzi urządzenia. Otwory montażowe są rozmieszczone w odległości 420 mm w przypadku DRY 300/400 METAL/SILVER i 360 mm w przypadku DRY 500 METAL/SILVER. Po zamocowaniu uchwyty możliwe jest powieszenie urządzenia łącznie z pokrywą.

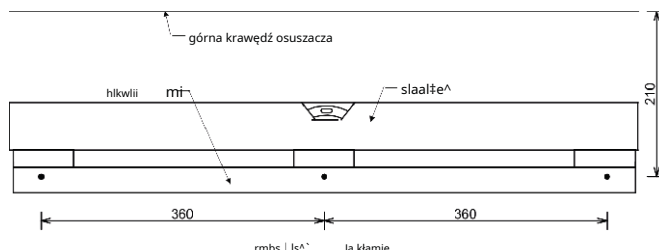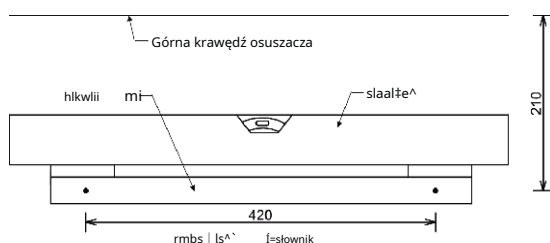

Pokrywę można zdjąć po odkręceniu 2 śrub (dla DRY 300/400) METAL/SREBRO) i 3 śruby (DRY 500 METAL/SREBRO) na dole urządzenia. Następnie pociągnij dolną część pokrywy do siebie i unieś ją, aby zdjąć pokrywę z tylnej płyty. Montaż pokrywy odbywa się w odwrotnej kolejności.

Zabezpieczenie położenia urządzenia


Urządzenie zaprojektowano tak, aby można je było bezpiecznie zamocować i aby pozostało na swoim miejscu, nawet jeśli zostanie przypadkowo podniesione. W górnych rogach tylnej blachy znajdują się otwory na śruby blokujące, do których dostęp jest możliwy po zdjęciu przedniej osłony z włókna szklanego. Otwory na płycie tylnej przeznaczone na śruby blokujące są oznaczone strzałką. Śrubę blokującą mocuje się przez otwór w płycie tylnej do kołka ściennego. Zapobiega to przypadkowemu wyciągnięciu urządzenia i jego wypadnięciu z uchwytu montażowego. Jednocześnie zapewnia to pionową pozycję urządzenia i kompensuje odchylenie urządzenia od ściany.

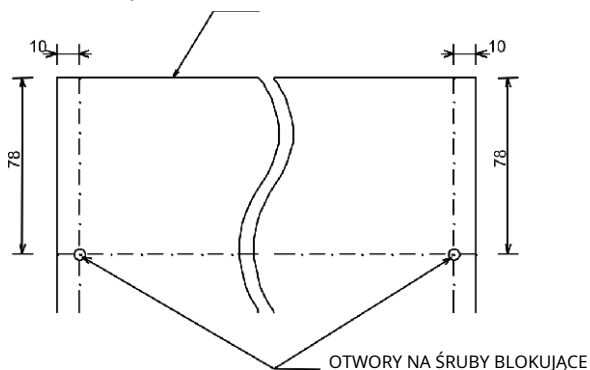

Skroplona woda spływa z urządzenia pod wpływem grawitacji. Urządzenie należy zamontować w taki sposób, aby zapewnić odpowiedni spadek umożliwiający odpływ skroplin. Kondensat należy odprowadzić poprzez syfon do kanalizacji lub na zewnątrz. Nie zalecamy spuszczenia kondensatu z powrotem do basenu, ponieważ może on być zanieczyszczony bakteriami. W lewej dolnej części znajduje się wąż spustowy kondensatu, który należy włożyć do rury kanalizacyjnej o średnicy min. średnica wewnętrzna 18 mm.

Wkład ciepłej wody:

Wkład z gorącą wodą dostępny jest wyłącznie na życzenie. Podłącza się go do układu ogrzewania wodnego w podobny sposób jak grzejniki, za pomocą zaworu regulacyjnego na zasilaniu i armatury odcinającej na powrocie. Podgrzewacz wody nie jest wyposażony w zawór regulacyjny i przyłączy śrubowe. Dostarcza je dostawca ogrzewania.

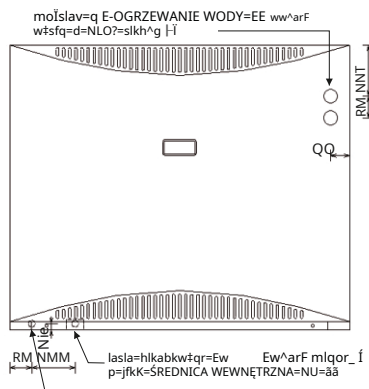

LOKALIZACJA LPHW:

- a) od prawej
- b) od lewej
- c) od tyłu

SUSZONE 300/400

Heating output: /W/	
90/70/30 °C	3500
80/60/30 °C	3005
70/50/30 °C	2240
55/45/30 °C	1550
45/35/30 °C	665

SUSZONY 500

Heating output: /W/	
90/70/30 °C	5000
80/60/30 °C	4200
70/50/30 °C	3350
55/45/30 °C	2150
45/35/30 °C	1005

Wydajność LPHW w zależności od temperatury wlotowej

standardy. Wymagania dotyczące zasilania: 220-240 V / 50 Hz, bezpiecznik AL/SILVmiR) przekształcone za pomocą wyłącznika różnicowoprądowego o prądzie znamionowym ICE do podłączenia do instalacji elektrycznej. Siatka znajduje się po lewej stronie basenu. Wyłącznik główny urządzenia musi być urządzeniem dwubiegunowym, posiadającym wbudowane urządzenie rozłączające urządzenie od sieci wszystkich biegunów. Podłączenie urządzenia do prądu. sieć musi zostać przeniesiona przez osobę

wykwalifikowany do wykonywania pracy zgodnie z art. 23 Dekretu nr 718/2002 CFU IBP SR.



Pokaz przygotowania zasilania elektrycznego. napięcia, odpływu kondensatu i montażu konsoli.

7 Zabezpieczenie sprężarki podczas transportu (tylko DRY 500)METAL/SREBRO

Podczas transportu kompresor zabezpieczony jest pasami z tworzywa sztucznego. Wymaga to odpowiedniego rozmiaru i ciężaru sprężarki, aby mieć pewność, że sprzęt zostanie dostarczony do Ciebie bezpiecznie i w pełni funkcjonalny. Przed uruchomieniem osuszacza powietrza należy usunąć to zabezpieczenie (patrz zdjęcia poniżej). Zabieg trwa zazwyczaj kilka sekund. Należy pamiętać, że bez usunięcia plastikowych pasków nie będzie możliwe zastosowanie warunków gwarancji.



8

Na życzenie osuszacz powietrza może zostać wyposażony w filtr powietrza. Filtr powietrza wychwytuje kurz i inne cząstki mechaniczne, zapobiegając ich przedostawaniu się do żeberek aluminiowych wymienników ciepła. Mimo że filtr powietrza przyczynia się do czystości osuszacza powietrza, nie pełni on funkcji antybakteryjnego filtra HEPA.

Działanie osuszacza powietrza w dużym stopniu zależy od ciągłego dopływu powietrza z otoczenia. Dlatego ważne jest, aby utrzymywać filtr powietrza w czystości. Aby dowiedzieć się, jak wyczyścić filtr, przeczytaj poniższe proste instrukcje. Jeżeli filtr jest zapchany brudem, tworzy barierę dla dopływu powietrza. Ma to negatywny wpływ na pracę osuszacza powietrza i może spowodować jego nieprawidłowe działanie, uszkodzenie lub całkowitą awarię. Niektóre osuszacze powietrza wymagają czyszczenia raz w roku, inne raz w miesiącu, a jeszcze inne co tydzień. Czas potrzebny do wyczyszczenia filtra powietrza w osuszaczu powietrza zależy w dużej mierze od aktualnych warunków panujących w Twoim obiekcie basenowym. Producent zaleca czyszczenie przynajmniej raz w miesiącu. Producent, dystrybutor ani sprzedawca detaliczny nie odpowiadają za uszkodzenia lub niewłaściwe działanie urządzenia wynikające z niedostatecznego oczyszczenia filtra powietrza.

Podczas wymiany filtra należy odłączyć osuszacz powietrza od zasilania. zasilanie i urządzenie muszą być wyłączone.



Zdejmij pokrywę osuszacza powietrza. Szczególną uwagę należy zwrócić na złącza kontrolera, takie jak kable i anteny.



Odkręć 2 śruby po prawej stronie i lekko poluzuj 2 śruby po lewej stronie.



Wyciągnij filtr i przesuń go w lewo.



Wymij filtr z osuszacza powietrza.

Wyczyść filtr odkurzaczem lub oplucz czystą, ciepłą wodą. W razie konieczności można użyć łagodnego detergentu. Pozostaw wyczyszczony filtr do wyschnięcia. Nie wystawiaj filtra na działanie promieni słonecznych.

Następnie zamontuj filtr, wykonując powyższe kroki w odwrotnej kolejności.

Na życzenie osuszacz powietrza basenowego może zostać wyposażony w grzałkę elektryczną. Składa się z wytrzymałej rury ze stali nierdzewnej umieszczonej w wymienniku aluminiowym. Moc 2kW. Nagrzewnica elektryczna posiada oddzielne przyłącze zasilania, które znajduje się w czarnej puszcze przyłączeniowej osuszacza, znajdującej się w skrzynce elektrycznej osuszacza.



Grzejnik elektryczny wyposażony jest w dwa wyłączniki bezpieczeństwa.

Ogrzewanie elektryczne włącza się i wyłącza w zależności od żądanej temperatury powietrza ustawionej na sterowniku osuszacza powietrza /wbudowanym cyfrowym lub bezprzewodowym DRY EASY 300/. Alternatywnie, elektryczny wkład grzewczy może być sterowany za pomocą innego (niedostarczanego przez producenta) zewnętrznego przewodowego termostatu pokojowego. Do podłączenia elektrycznego zewnętrznego przewodowego termostatu pokojowego służy oddzielna czarna skrzynka znajdująca się z przodu skrzynki elektrycznej, pod którą znajduje się listwa zaciskowa. Należy pamiętać, że zewnętrzna obudowa osuszacza powietrza wykonana jest z tworzywa sztucznego. W górnej części tej pokrywy podczas ogrzewania elektrycznego, jej

Temperatura może wzrosnąć do 65°C (przy temperaturze powietrza 35°C). W związku z tym zabrania się dotykania plastikowej osłony znajdującej się na górze osuszacza powietrza podczas pracy urządzenia. Zabrania się również dzieciom zabawy w pobliżu osuszacza powietrza lub korzystania z niego. Należy pamiętać, że dzieci powinny cały czas znajdować się pod nadzorem osoby dorosłej w pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest osuszacz powietrza.

Urządzenie może zostać wyposażone w kabel zasilający IP44. Stosuj gniazdo IP44. Gniazdo o niższym stopniu ochrony niż IP44 nie gwarantuje ochrony osuszacza.

W przypadku stosowania kabla zasilającego i gniazda IP44:

Nie umieszczaj wtyczki i gniazdka w miejscach wilgotnych ani w miejscach, w których może cieknąć lub kapać woda.

Nie kładź żadnych przedmiotów na kablu i nie używaj kabla do celów innych niż zasilanie urządzenia. Umieść kabel z dala od innych urządzeń, takich jak grzejniki, silniki, wirniki itp.

Nie należy używać osuszacza powietrza, jeśli przewód zasilający nosi ślady uszkodzenia.

Zawsze należy przestrzegać wymogów dotyczących instalacji elektrycznej / np. wyłącznik /.

Dzieciom i osobom nieupoważnionym nie wolno dotykać kabla ani wtyczki.

Dla basenu o powierzchni wody maks.:				
Wydajność osuszania przy 30°C i 60% RH				
Wydajność osuszania przy 30°C i 70% RH				
Wydajność osuszania przy 30°C i 80% RH				
Temperatura pracy - standardowa				
Temperatura pracy - ustawienie odszraniania				
Temperatura robocza - Zawór rozprężny termostatyczny (TEV)				
Temperatura pracy - zestaw odszraniania + TEV				
Temperatura pracy - odszranianie odwrotne z zaworem 4-drożnym				
Wilgotność robocza				
Przepływ powietrza				
Poziom hałasu (w odległości 1 m)				
Moc cieplna				
<small>Elektryczny. Pobór mocy</small>				
<small>Elektryczny. Zasilacz</small>				
Prąd roboczy / rozruchowy				
Ochrona elektryczna				
Kabel zasilający				
Rura kondensacyjna				
Wymiary netto (szerokość x wysokość x głębokość)				
Wymiary brutto (szerokość x wysokość x głębokość)				
Masa netto/brutto				
Ilość czynnika chłodniczego (R410)				
Maksymalne ciśnienia w układzie HP/LP				


GM mierzone w komorze akustycznej z odfiltrowanym szumem tła i odbiciami.

* Producent zastrzega sobie prawo zmiany parametrów bez wcześniejszego powiadomienia.

osuszanie

METAL/SREBRO


WSZYSTKO

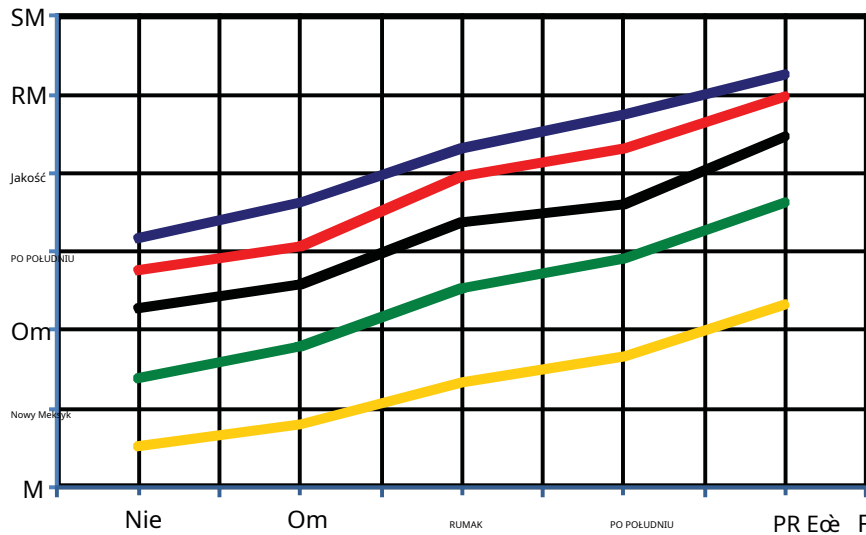

kłamiwy

METAL/SREBRO


(l/24h)

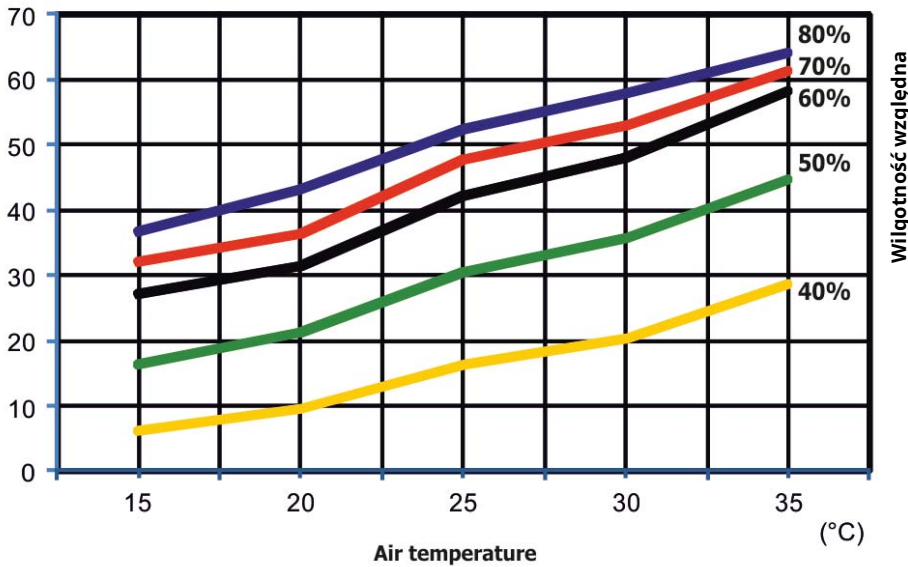

nawilżanie

METAL/SREBRO


1/24h

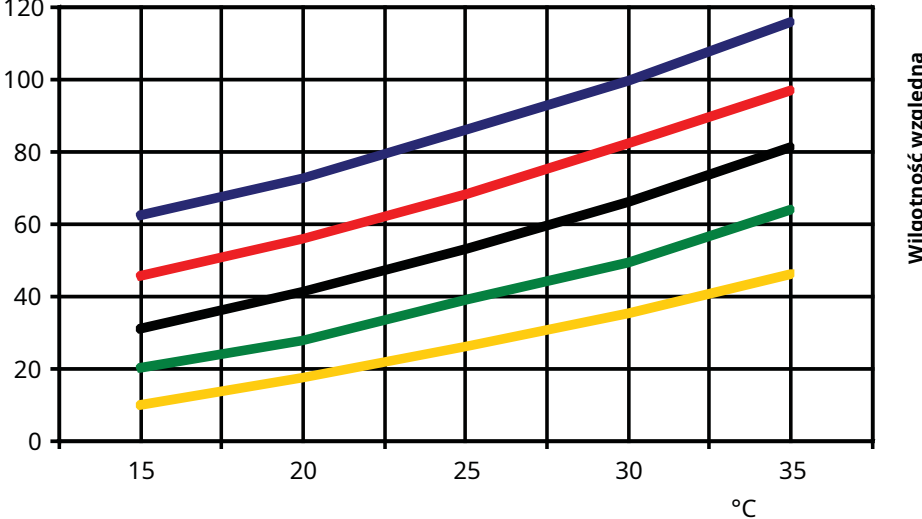

WYMIARY

WIDOK Z PRZODU


WIDOK Z BOKU

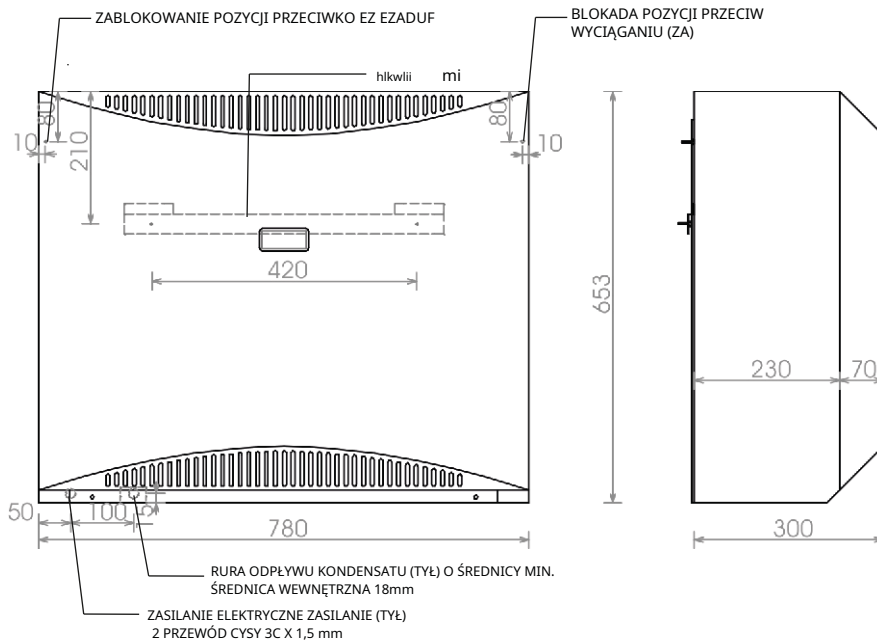


WYMIARY

WIDOK Z PRZODU

WIDOK Z BOKU

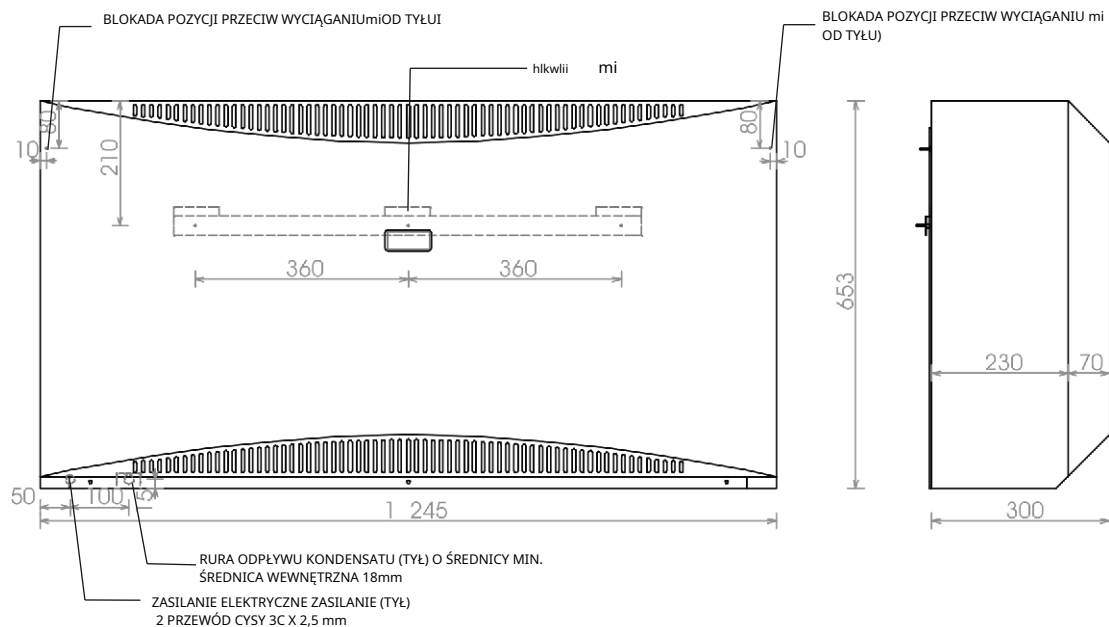


I

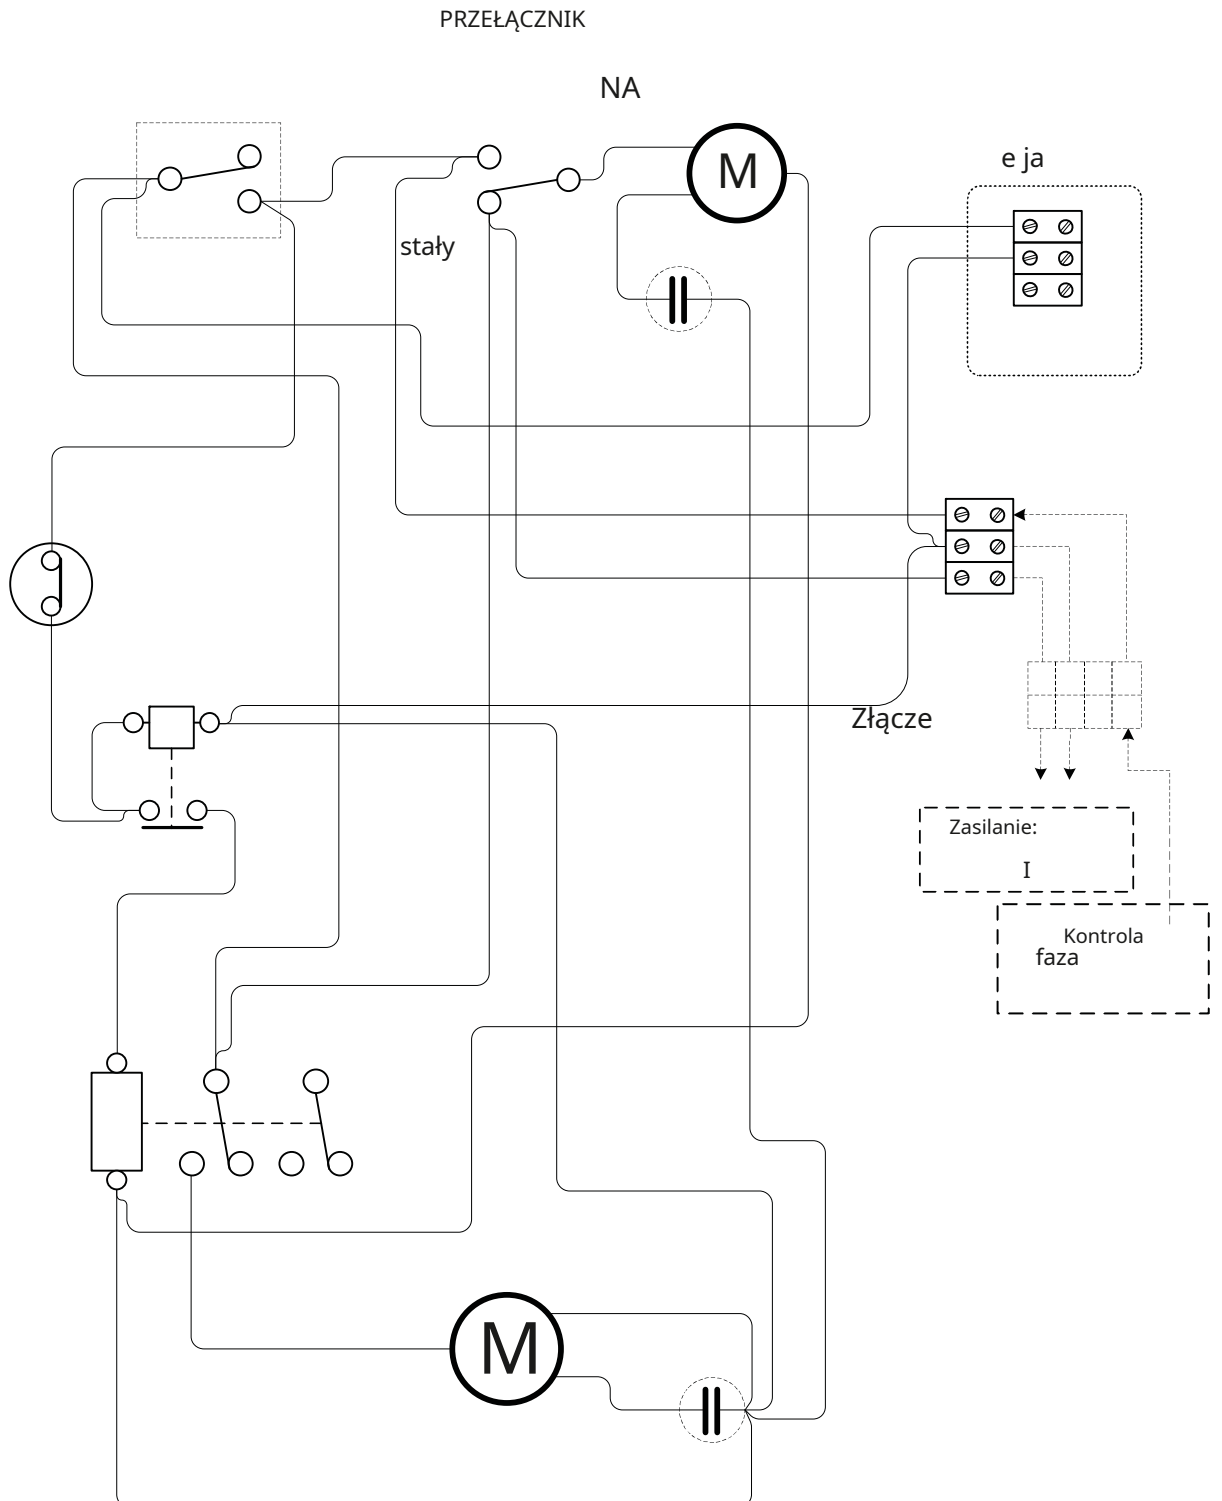

Producent zastrzega sobie prawo zmiany podłączenia elektrycznego.

PRZEŁĄCZNIK


NA

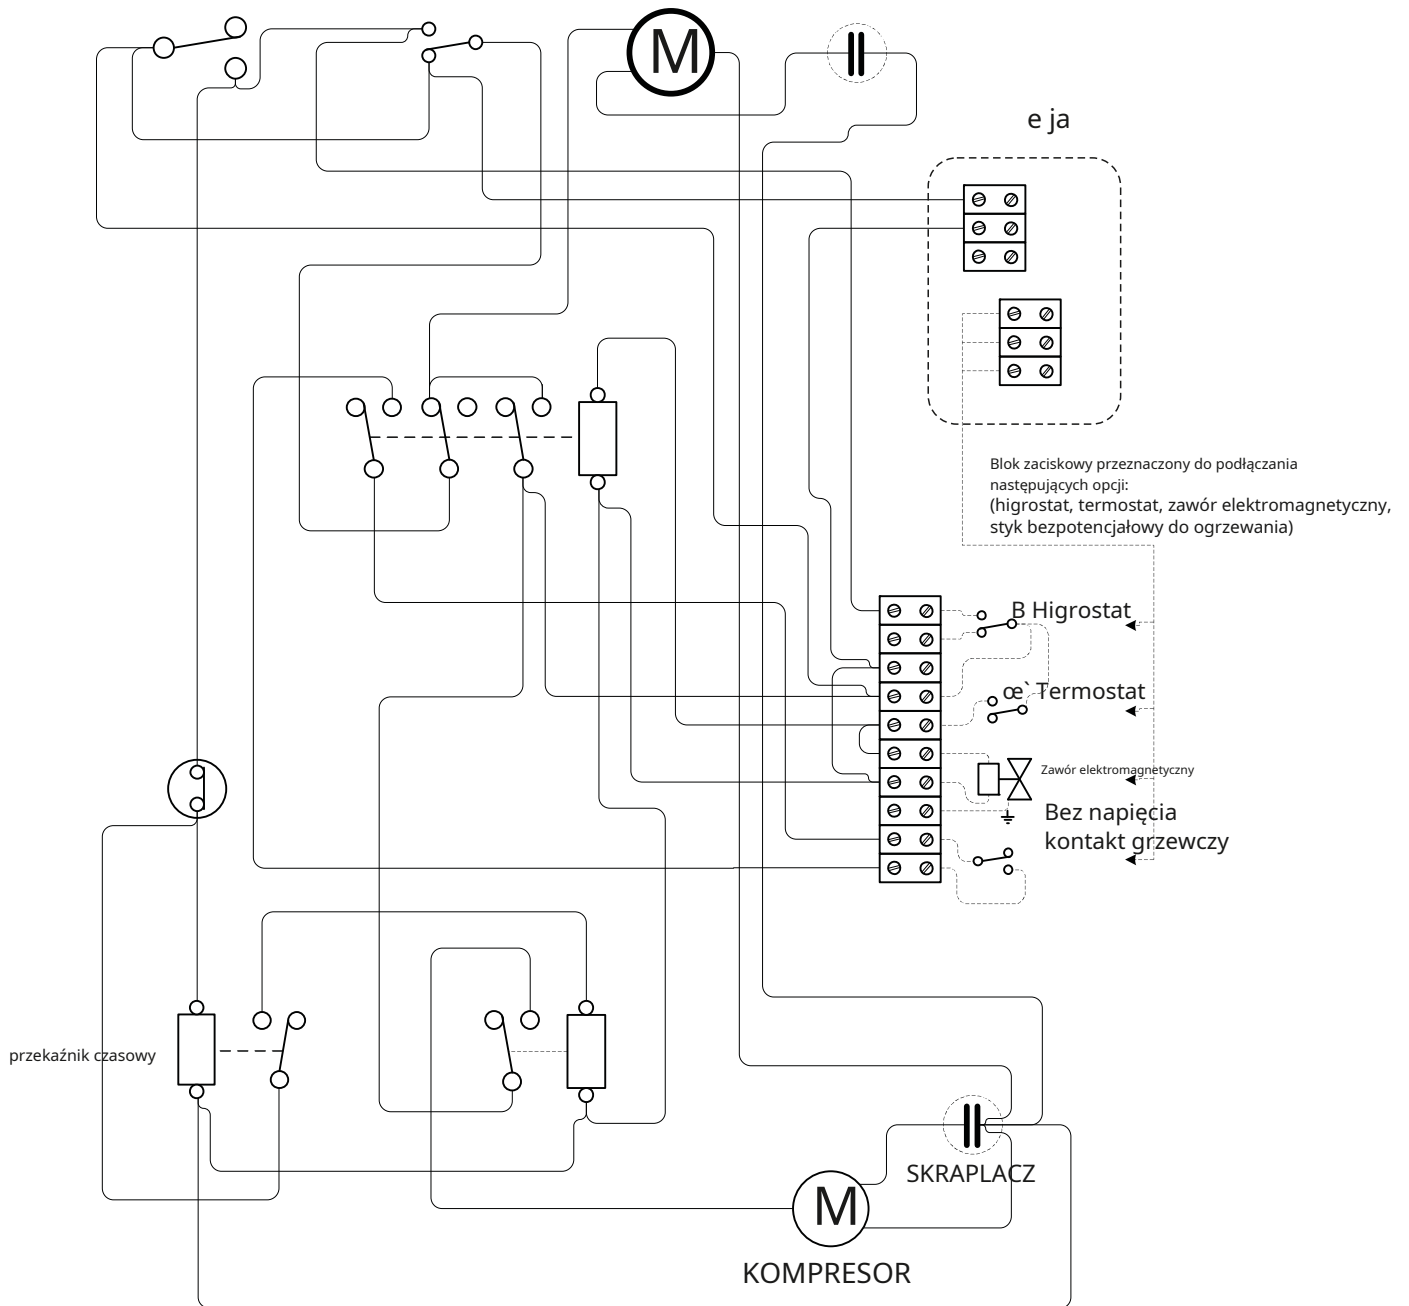

Blok zaciskowy przeznaczony do podłączenia następujących opcji: (higrostat, termostat, zawór elektromagnetyczny, styk bezpotencjałowy do ogrzewania)

przełącznik czasowy


B Higrostat
Termostat
Zawór elektromagnetyczny
Bez napięcia kontakt grzewczy

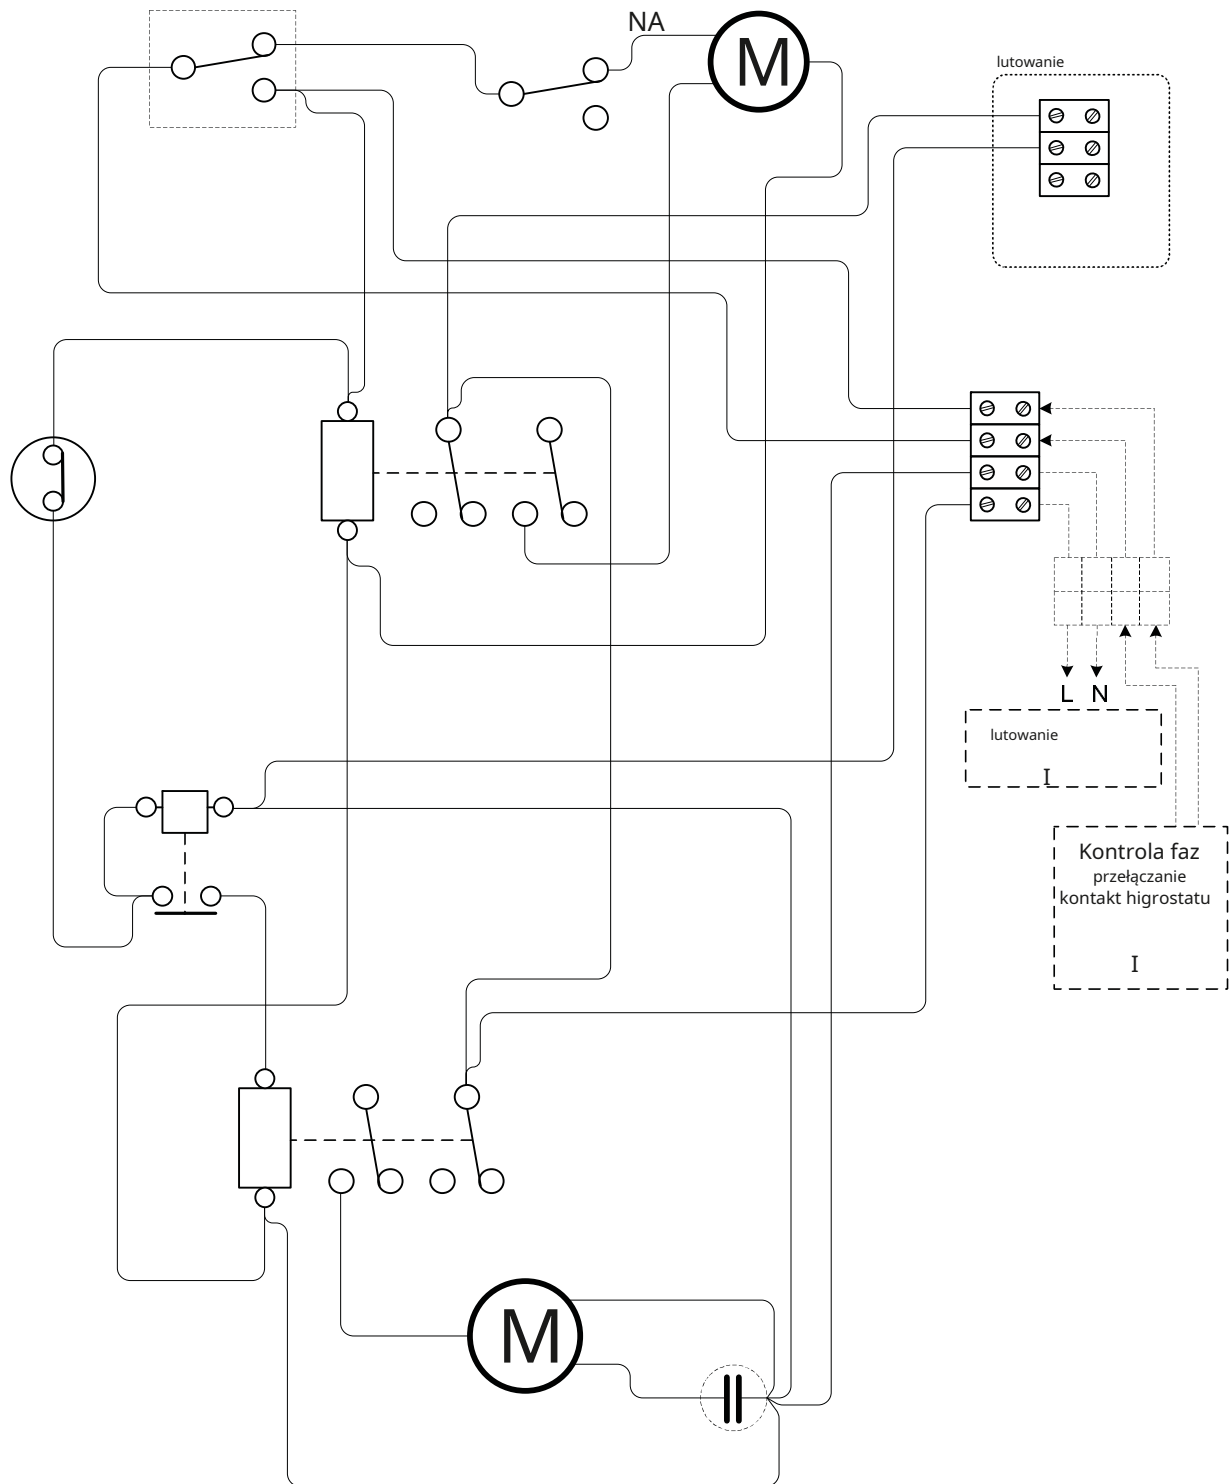

WARUNKI MANUALNE

Przy ubieganiu się o gwarancję należy uwzględnić poniższe wyłączenia wydane przez Microwell. Roszczenia nie będą uwzględniane, jeżeli:

1. Osuszacz powietrza jest klasyfikowany jako urządzenie do niewłaściwego użytku
2. Osuszacz powietrza nie został zamontowany na ścianie zgodnie ze zwykłymi procedurami określonymi przez firmę. Mikro
3. Osuszacz powietrza został uruchomiony lub jest uruchamiany przez inną osobę niż osoba upoważniona przez firmę. Mikro
4. Przepływ powietrza przez urządzenie wykracza poza określone granice.
5. Przepływ wody przez urządzenie wykracza poza określone granice.
6. Poziom pH wody i stan chemiczny wykraczają poza zdefiniowane wartości

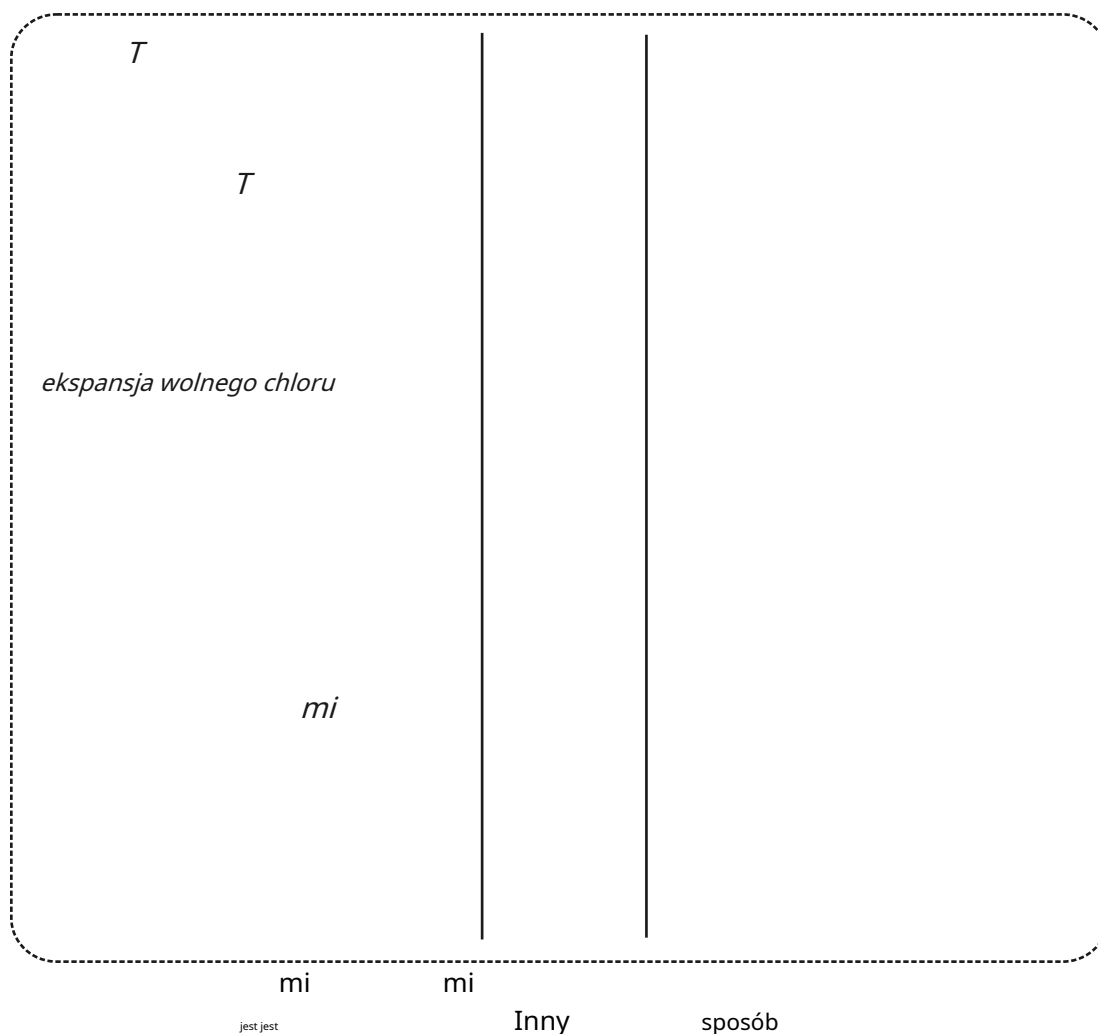

Jeśli masz wątpliwości, nie wahaj się z nami skontaktować.

Aby móc dochodzić ważnej gwarancji, należy zwrócić kartę rejestracyjną. Jeśli nie możesz znaleźć karty rejestracyjnej swojego urządzenia, skontaktuj się z działem serwisu Microwell, podając swoje imię i nazwisko, adres i numer seryjny urządzenia. Karta zostanie do Ciebie wysłana w celu doładowania.

W przypadku pytań technicznych lub serwisowych prosimy o podanie numeru modelu i numeru seryjnego osuszacza powietrza. Pomoże to w postawieniu właściwej diagnozy, a usługa będzie mogła zostać udzielona z minimalnym opóźnieniem.

Do

Osuszacz powietrza można transportować wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w pozycji pionowej. Podczas transportu należy zabezpieczyć osuszacz powietrza przed przewróceniem się i upadkiem. **Nigdy nie kładź osuszacza powietrza na boku! Istnieje ryzyko poważnego uszkodzenia sprężarki! Uszkodzenia powstałe podczas transportu w żadnym wypadku nie są objęte gwarancją! Odbierając przesyłkę, sprawdź, czy opakowanie jest nienaruszone i udokumentuj wszelkie wady!**

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.

Notifikovaný orgán: Identifikačné číslo 1299

Notified Body: Identification No. 1299

Autorizovaný orgán: Reg. číslo SKTC 104 / SK03



Authorised Body: Reg. No. SKTC 104 / SK03

CERTIFIKÁT ZHODY CONFORMITY CERTIFICATE

Č./No.: 712990054

pre výrobcu alebo jeho autorizovaného zástupcu v Európskej únii
to the manufacturer or his authorised representative in the European Union

MICROWELL spol. s r.o.
SNP 2018/42
927 01 Šaľa, Slovak Republic

Výrobok a určenie typu / Product and designation of type

Odvlhčovač vzduchu MICROWELL
typ DRY 300 Plastik, DRY 500 Plastik,
DRY 300 Silver DRY 500 Silver,
DRY 300 Metal, DRY 500 Metal

Dehumidifier MICROWELL
type DRY 300 Plastik, DRY 500 Plastik,
DRY 300 Silver DRY 500 Silver,
DRY 300 Metal, DRY 500 Metal

Preskúšaná vzorka spĺňa základné požiadavky na bezpečnosť podľa nasledujúcich európskych smerníc Nového prístupu:

The sample tested meets the essential safety requirements of the following European New Approach Directives:

Smernica o EMC

2004/108/EC

2004/108/EC

EMC Directive

Smernica o nízkom napätí

2006/95/EC

2006/95/EC

Low Voltage Directive

Existujú pre to nasledujúce dokumenty:
záverečný protokol č.
750146/2007

For this the following documents exist:
Final Report No.
750146/2007

Dodržiavajúc všetky príslušné smernice ES a poskytujúc ES Vyhlásenie výrobcu o zhode, vyššie uvedený výrobok môže byť opatrený označením CE.

Observing all relevant EC New Approach Directives and providing the Manufacturer's EC Declaration of Conformity above mentioned product can be labelled with CE marking.

CE



Piešťany 26.09.2007

750146

TSÚ Piešťany, š.p.
Krajinská cesta 2929/9
921 01 Piešťany
Slovenská republika

042129



SNAS

Reg. No. 009/P-018

Ing. Anna ONDRÁŠIKOVÁ
riaditeľka posudzovania zhody výrobkov
Product Conformity Assessment Director

Telefón: +421 33 7957111
Fax: +421 33 7723716
e-mail: tsu@tsu.sk
web: www.tsu.sk



TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, š.p.
Krajinská cesta 2929/9
921 01 Piešťany, Slovenská republika
Notifikovaná osoba č. 1299



CERTIFIKÁT ZHODY CONFORMITY CERTIFICATE

№./No. 141299025

pre výrobcu alebo jeho autorizovaného zástupcu v Európskej únii
to the manufacturer or his authorised representative in the European Union

MICROWELL s.r.o.
SNP 2018/42, 927 01 Šaľa
Slovenská republika / Slovak Republic

Výrobok a určenie typu

Bazénový odvlhčovač MICROWELL

Typ: **DRY 400 Plastik**
DRY 400 Metal
DRY 400 Silver

Product and designation of type

Swimming bath dehumidifier

Typ: **DRY 400 Plastik**
DRY 400 Metal
DRY 400 Silver

Výrobok spĺňa základné požiadavky na bezpečnosť podľa nasledujúcich európskych smerníc Nového prístupu:

Smernica o EMC	2004/108/EC
Smernica o nízkom napätí	2006/95/EC
Smernica o bezpečnosti strojov	2006/42/EC

The above mentioned type of product meets the essential safety requirements of the following European New Approach Directives:

2004/108/EC	EMC Directive
2006/95/EC	Low Voltage Directive
2006/42/EC	Machinery Directive

Existujú pre to nasledujúce dokumenty:
Záverečná správa o posúdení zhody
č. 140500010 zo dňa 18.02.2014

Certificate is issued on the basis of this document:
Conformity Assessment Report No. 140500010 date of issue 2014/02/18

CE označenie môže byť použité iba v prípade, že je posúdená zhoda so všetkými príslušnými smernicami Európskej komisie.

CE marking can be used only in the case of conformity assessment according to all relevant EC Directives, after working-out of the necessary technical documentation and after issuing of the conformity declaration.

Akkoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku, systéme kvality a dodatky k horeuvedeným technickým a právnym predpisom môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobcovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi

Any significant change in product's form or construction, system of quality and supplements to above mentioned technical and legal provisions can result in invalidity of the certificate. Producer or his authorised representative is responsible for the product.



Vydaný dňa: 19.02.2014
Date of issue: 19 Februar 2014

Ing. Janka LEVICKÁ
vedúca certifikačného orgánu
certifikujúceho výrobky
Head of Product Certification Body

Magazyn i biuro: Brno

Bohunicka 493/81
619 00 Brno-południe
Czechy

PRODUKCJA:

opuszczać